

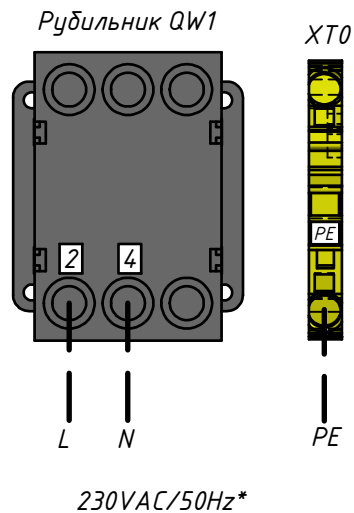



Электропитание агрегата

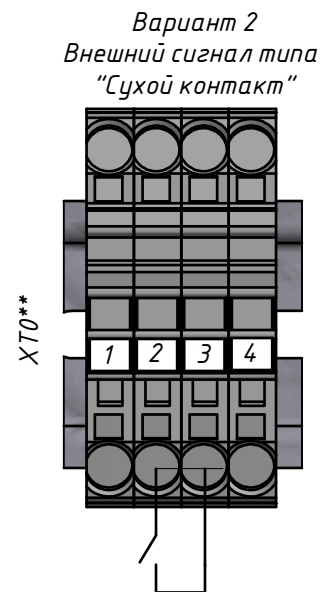

Команда на включение агрегата

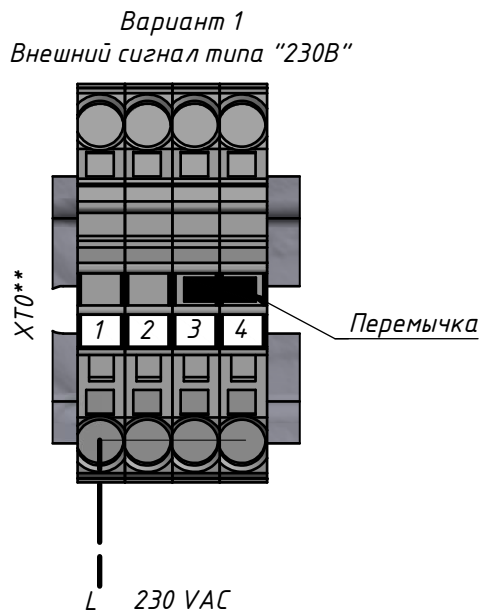

Подвод кабеля к агрегату

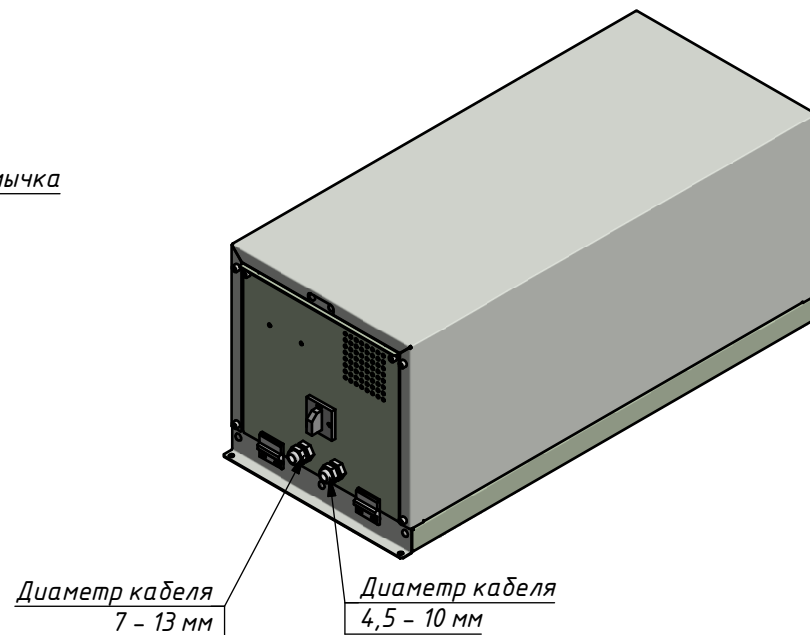

* Для расчета сечения проводов использовать данные из каталожного листа
** Тип клемм зависит от модификации агрегата

<p>OA33x/OA53x/OC33x/OC53x</p>	<p>Дата 15.06.2017</p>
<p>Схема электрическая подключения</p>	<p>OSTROV www.ostrovcomplete.com</p>