


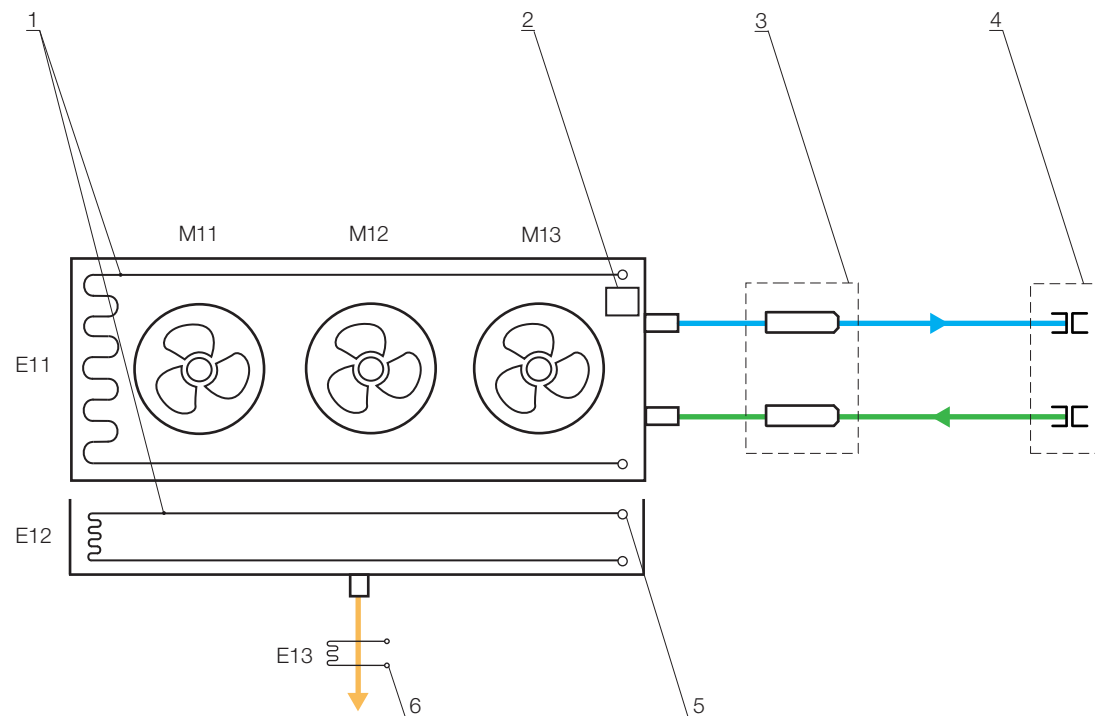

Перечень опций

- 1 Электрооттайка батареи и поддона
- 2 Подключение вентиляторов в клеммную коробку
- 3 Соединение под сварку
- 4 Фланцевое соединение
- 5 Электрооттайка поддона

DE
CF
WC
FC
DC

- 6 Нагреватель сливной магистрали, 1 м
- Нагреватель сливной магистрали, 2 м
- Нагреватель сливной магистрали, 3 м
- Нагреватель сливной магистрали, 4 м
- Нагреватель сливной магистрали, 6 м

HA
HB
HC
HD
HF

Воздухоохладитель OH603

Пневмогидравлическая схема

Дата: 12.07.2016

www.ostrovcomplete.com

OSTROV